

A

	DÉSIGNATION	AUTEUR	DATE
1	PAGE DE GARDE	P-KERGUTUIL	07-12-2023
2	SCHÉMA ÉLECTRIQUE	P-KERGUTUIL	07-12-2023
3			
4			

B

C

N°	NOTE ATELIER
1	<p>-TEXTE SURLIGNÉ > SUR LE PLASTRON DU COFFRET PREVOIR REPÉRAGE > A METTRE AU DESSUS DES PROTECTIONS ÉLECTRIQUES SOIT =</p> <p>ID1 = COUPURE GÉNÉRALE PHOTOVOLTAIQUE I1 = INTER SECTIONNEUR CADENASSABLE Q2 = COUPURE ONDULEUR Q1 = COUPURE PARAFONDRE Q3 = COUPURE PRISE DE COURANT PF1 = PARAFONDRE</p>
2	NOTE ATELIER > NORME SUISSE
3	<p>-CABLAGE DES PHASE SELON CODE COULEURS INDIQUÉ SUR LE SCHÉMA ÉLECTRIQUE</p> <p>N > BLEU L1 > MARRON L2 > NOIR L3 > GRIS NEUTRE A GAUCHE</p>
4	NOTE> NE PAS FAIRE LES TROUS
5	-ETIQUETTE IDENTIFICATION DU COFFRET A COLLER SUR LA PORTE EN HAUT A GAUCHE
6	<p>-PE A LAISSER DANS LE COFFRET - NE PAS FAIRE LS TROUS DES PE</p> <p>PG 16 x1,00 PIECES PG 21 x2,00 PIECES PG 29 x2,00 PIECES PG 36 x1,00 PIECES</p>
7	

D

E

F

G

H



TECHNIDEAL
 SOLUTIONS PHOTOVOLTAÏQUES 
www.technideal.com *L'alternative*

TGBT AC PV - MODELE SPECIFIQUE

Auteur :

COFAC-SUISSE-17

Fichier :

Date :

Folio : 1/3

0

1

2

3

4

5

ID1

6

7

Q3

8

9

PRF

10

11

12

13

14

15

16

A

IMPLANTATION COFFRET

B

C

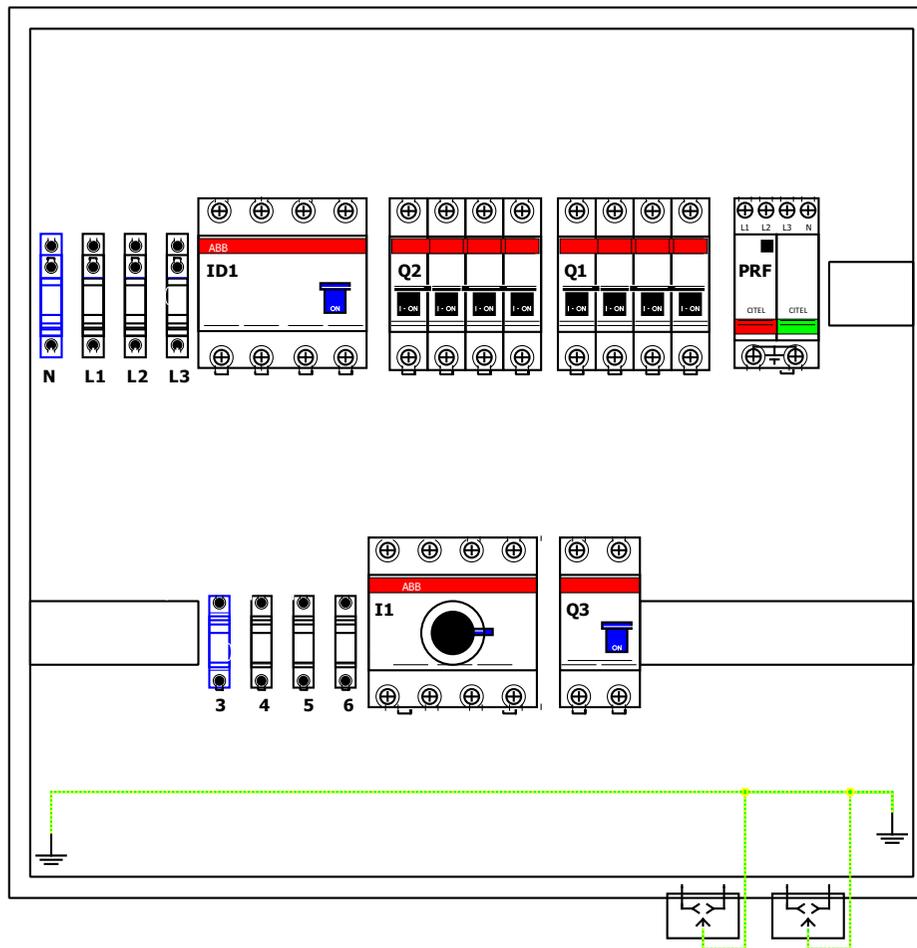
D

E

F

G

H

**PRISE DE COURANT
SUISSE****ETIQUETTE IDENTIFICATION DU COFFRET**

TECHNIDEAL SOLUTIONS PHOTOVOLTAÏQUES Alternative FABRICATION : 2024
50 rue de Tevennec 29800 PLOUEDERN

IP65 - 400V | **RÉFÉRENCE :**
IN : 63A | **COFAC-SUISSE**
EN 61439-1
EN 61439-2
MISTRAL65H IEC62208

70x35 mm

Auteur :

COFAC-SUISSE-17

Fichier :

Date :

Folio : 3/3